


ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

P.zza Ospedale Maggiore, 3
20162 Milano

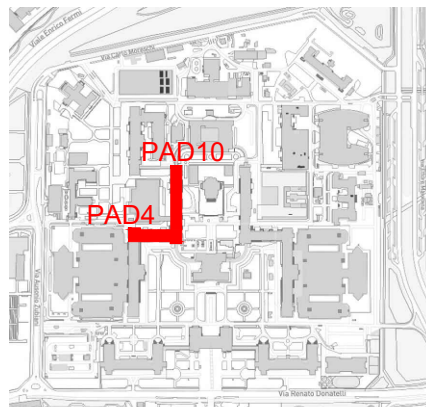

RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE CARATI - NPI E PSICHIATRIA CUP H42C21001160002

RTP PROGETTAZIONE:

Mandataria:



Coordinamento del gruppo di
progettazione e integrazione tra le
prestazioni specialistiche.
Progettazione impiantistica,
acustica, energetica e sostenibilità

PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
Ing. Carlo Osnaghi

PROGETTAZIONE
IMPIANTI MECCANICI
Ing. Alessandro Nicali

TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA
Dott. Walter Tiano

Mandante:



Progettazione edile, sanitaria e
strutturale

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA e
COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
arch. Sonia Baldelli

PROGETTAZIONE
STRUTTURALE
Ing. Marco Cogliati

Consulenti esclusi dall'RTP:



Progetto prevenzione incendi

TECNICO PREVENZIONE
INCENDI
Geom. Guido Zaccarelli

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Ing. Davide Brena

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Pierfederico Ferrario di Tor Vajana

DIRETTORE GENERALE
Dott. Alberto Zoli

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Alberto Russo

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Sechi

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO
Dott.ssa Laura Zoppini

Rev	Data	Aggiornamenti	Compilato	Verificato	Approvato
02					
01					
00	29/07/2026	EMISSIONE PER CONFERENZA DEI SERVIZI	GG	GG	SB

Titolo Intervento

RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE CARATI - NPI E PSICHIATRIA
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Titolo
DOCUMENTI GENERALI
RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI

Scala

-

File
PFTE_V_10_A1_T_054_00

Codice elaborato

PFTE

V

10

A1

T

054

Fase

Livello

Unità Funz.

Categoria

Tipologia

Numero

PFTE PAD10

Progetto architettonico - Rapporti aero-illuminanti

1 PREMESSA

Il presente elaborato riporta la verifica dei rapporti aeroilluminanti dei locali oggetto di intervento, sviluppata con riferimento alle disposizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Milano e del Regolamento Locale d'Igiene vigente, relativo agli interventi di riqualificazione dei Padiglioni 10 "Carati" e 4 "Crespi" e sulla copertura del Padiglione 5 "Radiologia sud" dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

La verifica è stata effettuata mediante il confronto tra le superfici utili dei locali e le superfici finestate utili ai fini dell'illuminazione e dell'aerazione naturale, al fine di accertarne la conformità ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente.

Si evidenzia che, per esigenze connesse alla sicurezza dei pazienti e alle specifiche modalità di esercizio delle attività sanitarie previste, i serramenti apribili di tutti gli ambienti interessati dall'intervento sono progettati con sistemi non apribili da parte dell'utenza. Di conseguenza il ricambio dell'aria è garantito mediante impianti di ventilazione meccanica e trattamento aria appositamente dimensionati, progettati in conformità alle vigenti norme tecniche UNI applicabili agli ambienti sanitari, assicurando le portate d'aria esterna, i ricambi e le condizioni microclimatiche richieste per ciascuna destinazione funzionale.

La presente verifica mantiene pertanto valore ai fini della rispondenza ai requisiti edilizi e igienico-sanitari relativi all'illuminazione naturale, mentre le prestazioni di aerazione degli ambienti sono garantite dagli impianti meccanici previsti dal progetto, come descritto nella documentazione impiantistica specialistica.

PIANO INTERRATO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.I.1	DEPOSITO	2,80	58,20	-	-	-	-
10.I.2	CORRIDOIO	2,80	28,97	-	-	-	-
10.I.3	A DISPOSIZIONE	2,80	57,59	-	-	-	-
10.I.4	A DISPOSIZIONE	2,80	78,88	-	-	-	-
10.I.5	DEPOSITO	2,80	51,00	-	-	-	-
10.I.6	FILTRO FUMO	2,80	27,60	-	-	-	-
10.I.8	A DISPOSIZIONE	2,80	63,47	-	-	-	-
10.I.9	A DISPOSIZIONE	2,80	40,65	-	-	-	-
10.I.10	LOCALE TECNICO	2,80	58,96	-	-	-	-
10.I.11	LOCALE TECNICO	2,80	74,60	-	-	-	-
10.I.11	CORRIDOIO	2,80	312,61	-	-	-	-
10.I.11	FILTRO FUMO	2,80	7,10	-	-	-	-
10.I.12	LOCALE TECNICO	2,80	61,32	-	-	-	-
10.I.13	LOCALE TECNICO	2,80	55,79	-	-	-	-
10.I.14	DEPOSITO	2,80	73,25	-	-	-	-
10.I.15	FILTRO FUMO	2,80	13,50	-	-	-	-
10.I.16	CORRIDOIO	2,80	15,58	-	-	-	-
10.I.17	A DISPOSIZIONE	2,80	37,79	-	-	-	-
10.I.18	FILTRO FUMO	2,80	25,83	-	-	-	-
10.I.19	CORRIDOIO	2,80	6,71	-	-	-	-
10.I.20	CORRIDOIO	2,80	6,31	-	-	-	-
10.I.21	LOCALE TECNICO	2,80	12,12	-	-	-	-
10.I.22	A DISPOSIZIONE	2,80	43,96	-	-	-	-
10.I.23	CORRIDOIO	2,80	85,88	-	-	-	-
10.I.24	CORRIDOIO	2,80	31,49	-	-	-	-
10.I.25	A DISPOSIZIONE	2,80	23,40	-	-	-	-
10.I.26	SOTTOCENTRALE IDRICA	2,80	79,18	-	-	-	-
10.I.27	ICT	2,80	28,64	-	-	-	-
10.I.28	CABINA ELETTRICA	2,80	37,32	-	-	-	-
10.I.29	DEPOSITO	2,80	58,69	-	-	-	-
10.I.30	A DISPOSIZIONE	2,80	58,82	-	-	-	-
10.I.31	LOCALE TECNICO	2,80	12,79	-	-	-	-
10.I.32	CORRIDOIO	2,80	6,91	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.I.33	CORRIDOIO	2,80	7,33	-	-	-	-
10.I.34	CORRIDOIO	2,80	26,02	-	-	-	-
10.I.35	FILTRO FUMO	2,80	25,18	-	-	-	-
10.I.36	CORRIDOIO	2,80	42,97	-	-	-	-
10.I.37	CORRIDOIO	2,80	312,61	-	-	-	-
PADIGLIONE 4 CRESPI							
4.I.1	LOCALE TECNICO POSTA PNEUMATICA	2,80	55,92	-	-	-	-
4.I.2	LOCALE TECNICO POSTA PNEUMATICA	2,80	44,64	-	-	-	-
4.I.3	A DISPOSIZIONE	2,80	35,74	-	-	-	-
4.I.4	FILTRO FUMO	2,80	24,45	-	-	-	-
4.I.5	LOCALE TECNICO	2,80	168,95	-	-	-	-
4.I.6	CORRIDOIO	2,80	87,97	-	-	-	-
4.I.7	A DISPOSIZIONE	2,80	36,80	-	-	-	-
4.I.8	A DISPOSIZIONE	2,80	35,95	-	-	-	-
4.I.9	SOTTOCENTRALE TERMICA	2,80	70,86	-	-	-	-
4.I.10	A DISPOSIZIONE	2,80	26,98	-	-	-	-
4.I.11	CORRIDOIO	2,80	31,44	-	-	-	-
4.I.11	A DISPOSIZIONE	2,80	36,12	-	-	-	-
4.I.12	A DISPOSIZIONE	2,80	56,65	-	-	-	-
4.I.13	CORRIDOIO	2,80	87,60	-	-	-	-
4.I.14	A DISPOSIZIONE	2,80	53,67	-	-	-	-
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	5,67	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	4,26	-	-	-	-
10.K.3	CAVEDIO K3	-	5,51	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	5,86	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	4,22	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	4,29	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	44,62	-	-	-	-
10.VS.3	VANO SCALA VS3	-	46,82	-	-	-	-
4.VS.6	VANO SCALA VS6	-	15,17	-	-	-	-

PIANO RIALZATO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.R.1	FILTRO FUMO	4,00	24,27	-	-	-	-
10.R.2	CORRIDOIO USCITA SCALA	4,00	12,88	-	-	-	-
10.R.3	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,48	-	-	-	-
10.R.4	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,05	-	-	-	-
10.R.5	LOCALE TECNICO	5,20	12,92	-	-	-	-
10.R.6	CORRIDOIO	4,00	5,43	-	-	-	-
10.R.7	FILTRO FUMO	3,00	17,29	-	-	-	-
10.R.8	LOCALE TECNICO CENTRO STELLA	5,20	84,91	3,75	2,90	10,88	7,81
10.R.9	CORRIDOIO USCITA SCALA	3,00	32,47	-	-	-	-
10.R.10	LOCALE TECNICO	5,20	12,86	-	-	-	-
10.R.11	CORRIDOIO	4,00	19,53	-	-	-	-
10.R.12	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,05	-	-	-	-
10.R.13	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,48	-	-	-	-
10.R.14	CORRIDOIO	4,00	11,02	-	-	-	-
10.R.15	FILTRO FUMO	4,00	24,31	-	-	-	-
10.R.16	CORRIDOIO USCITA SCALA	4,00	14,23	-	-	-	-
10.R.17	FILTRO FUMO	4,00	10,55	-	-	-	-
10.R.18	CORRIDOIO	4,00	22,28	-	-	-	-
10.R.19	CORRIDOIO	4,00	128,57	-	-	-	-
10.R.20	LOCALE TECNICO CENTRO STELLA	5,20	71,25	3,75	2,90	10,88	6,55
10.R.21	LOCALE TECNICO CENTRO STELLA	5,20	37,98	1,25	2,90	3,63	10,48
10.R.22	CORRIDOIO	4,00	21,73	-	-	-	-
10.R.23	FILTRO FUMO	4,00	14,86	-	-	-	-
PADIGLIONE 4 CRESPI							
4.R.1	SBARCO ASCENSORE	4,00	23,49	-	-	-	-
4.R.2	LOCALE TECNICO	5,20	12,89	-	-	-	-
4.R.3	FILTRO FUMO	4,00	7,5	-	-	-	-
4.R.4	FILTRO FUMO	4,00	7,88	-	-	-	-
4.R.5	CORRIDOIO	4,00	13,42	-	-	-	-
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	5,67	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	4,25	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.K.3	CAVEDIO K3	-	4,16	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	4,28	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	3,74	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	4,29	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	46,37	-	-	-	-
10.VS.2	VANO SCALA VS2	-	41,8	-	-	-	-
10.VS.3	VANO SCALA VS3	-	46,37	-	-	-	-
10.VS.4	VANO SCALA VS4	-	31,43	-	-	-	-
4.VS.5	VANO SCALA VS5	-	19,74	-	-	-	-
4.VS.6	VANO SCALA VS6	-	14,77	-	-	-	-
5.VS.E	VANO SCALA ESTERNO	-	41,06	-	-	-	-

PIANO PRIMO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.1.1	DEPOSITO ATTREZZATURE	2,70	7,36	1,00	2,40	2,40	3,07
10.1.2	SALA ATTESA	3,00	32,01	6,25	2,40	15,00	2,13
10.1.3	WC F ESTERNI	2,40	3,63	-	-	-	-
10.1.4	ANTI WC ESTERNI	2,40	4,62	-	-	-	-
10.1.5	WC M ESTERNI	2,40	3,63	-	-	-	-
10.1.6	SALA RIUNIONI FAMILY ROOM	3,00	20,14	1,80	2,40	4,32	4,66
10.1.7	STUDIO COORDINATORE	3,00	20,77	1,80	2,40	4,32	4,81
10.1.8	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	5,88	-	-	-	-
10.1.9	SALA POLIFUNZIONALE	3,00	44,44	3,60	2,40	8,64	5,14
10.1.10	PRANZO	3,00	45,56	3,60	2,40	8,64	5,27
10.1.11	SOGGIORNO	3,00	46,10	3,60	2,40	8,64	5,34
10.1.12	DEGENZA 1 PL BARIATRICO	3,00	18,67	1,20	2,40	2,88	6,48
10.1.13	WCH	2,40	4,88	1,20	2,40	2,88	1,69
10.1.14	WCH	2,40	4,33	-	-	-	-
10.1.15	DEGENZA 1 PL BARIATRICO	3,00	20,38	1,20	2,40	2,88	7,08
10.1.16	FILTRO FUMO	3,00	14,88	1,20	2,40	2,88	5,17
10.1.17	DEGENZA 2 PL	3,00	20,15	1,20	2,40	2,88	7,00
10.1.18	WCH	2,40	4,88	1,20	2,40	2,88	1,69
10.1.19	WCH	2,40	4,33	-	-	-	-
10.1.20	DEGENZA 2 PL	3,00	19,53	1,20	2,40	2,88	6,78
10.1.21	WCH	2,40	5,31	1,20	2,40	2,88	1,84
10.1.22	DEPOSITO PULITO	2,70	5,95	-	-	-	-
10.1.23	DEGENZA 1+1 PL	3,00	19,06	1,20	2,40	2,88	6,62
10.1.24	WCH	2,40	3,64	-	-	-	-
10.1.25	DEGENZA 1 PL	3,00	16,82	1,80	2,40	4,32	3,89
10.1.26	DEGENZA 1 PL	3,00	16,98	1,80	2,40	4,32	3,93
10.1.27	WCH	2,40	3,76	-	-	-	-
10.1.28	WCH	2,40	3,73	-	-	-	-
10.1.29	DEGENZA 1 PL	3,00	14,41	1,80	2,40	4,32	3,34
10.1.30	FILTRO	2,40	2,39	-	-	-	-
10.1.31	FILTRO	2,40	2,42	-	-	-	-
10.1.32	DEGENZA 1 PL	3,00	14,63	1,80	2,40	4,32	3,39
10.1.33	WCH	2,40	3,85	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.1.34	WCH	2,40	3,73	-	-	-	-
10.1.35	DEGENZA 1 PL	3,00	16,96	1,80	2,40	4,32	3,93
10.1.36	DEGENZA 1 PL	3,00	16,60	1,80	2,40	4,32	3,84
10.1.37	WCH	2,40	3,76	-	-	-	-
10.1.38	DEPOSITO PRESIDI	2,70	3,92	-	-	-	-
10.1.39	WCH	2,40	4,09	-	-	-	-
10.1.40	DEGENZA 1 PL	3,00	15,28	1,80	2,40	4,32	3,54
10.1.41	DEGENZA 1 PL	3,00	15,28	1,80	2,40	4,32	3,54
10.1.42	WCH	2,40	4,09	-	-	-	-
10.1.43	CAPOSALA	3,00	24,10	1,80	2,40	4,32	5,58
10.1.44	STUDIO MEDICO	3,00	20,95	1,80	2,40	4,32	4,85
10.1.45	STUDIO MEDICO	3,00	26,22	8,05	2,40	19,32	1,36
10.1.46	DEPOSITO MATERIALE	2,70	9,26	1,00	2,40	2,40	3,86
10.1.47	CORRIDOIO	2,70	25,96	2,00	2,40	4,80	5,41
10.1.48	WC	3,00	3,18	0,80	2,40	1,92	1,66
10.1.49	MEDICO DI GUARDIA	3,00	21,41	1,10	2,40	2,64	8,11
10.1.50	STUDIO MEDICO	3,00	15,68	1,10	2,40	2,64	5,94
10.1.51	FILTRO FUMO	2,70	26,35	-	-	-	-
10.1.52	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.1.53	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.1.54	LOCALE TECNICO	4,20	14,63	-	-	-	-
10.1.55	TERRAZZO FRUIBILE PROTETTO	3,00	17,74	6,20	2,40	14,88	1,19
10.1.56	LOCALE FUMO	3,00	13,84	1,50	2,20	3,30	4,19
10.1.57	BAGNO ASSISTITO	3,00	13,54	1,50	2,20	3,30	4,10
10.1.58	TERRAZZO FRUIBILE PROTETTO	3,00	18,03	6,20	2,40	14,88	1,21
10.1.59	DEGENZA 1 PL	3,00	16,55	2,05	2,40	4,92	3,36
10.1.60	WCH	2,40	3,54	-	-	-	-
10.1.61	DEGENZA 1 PL	3,00	17,88	1,30	2,40	3,12	5,73
10.1.63	WCH	2,40	4,06	-	-	-	-
10.1.64	WCH	2,40	4,22	-	-	-	-
10.1.65	DEGENZA 1 PL	3,00	18,73	1,30	2,40	3,12	6,00
10.1.66	DEGENZA 1+1 PL	3,00	27,26	1,55	2,40	3,72	7,33
10.1.67	WCH	2,40	3,89	-	-	-	-
10.1.68	WCH	2,40	4,00	-	-	-	-
10.1.69	DEGENZA 1+1 PL	3,00	24,24	1,55	2,40	3,72	6,52
10.1.70	DEGENZA 1 PL	3,00	22,18	1,55	2,40	3,72	5,96

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.1.71	WCH	2,40	3,84	-	-	-	-
10.1.72	LAVORO INFERMIERI	3,00	22,10	1,30	2,40	3,12	7,08
10.1.73	DE-ESCALATION ROOM	3,00	16,66	1,30	2,40	3,12	5,34
10.1.74	INFERMERIA VISITA	3,00	21,11	2,05	2,40	4,92	4,29
10.1.75	DEPOSITO FARMACI	2,70	8,28	-	-	-	-
10.1.76	STUDIO MEDICO	3,00	22,93	5,20	2,40	12,48	1,84
10.1.77	WC PERS	2,40	2,76	-	-	-	-
10.1.78	WC PERS	2,40	4,13	1,50	2,20	3,30	1,25
10.1.79	ANTI WC PERS	2,40	3,12	-	-	-	-
10.1.80	TISANERIA	3,00	15,91	2,25	2,20	4,95	3,21
10.1.81	STUDIO MEDICO	3,00	22,99	5,20	2,40	12,48	1,84
10.1.82	LOCALE TECNICO	4,20	14,54	-	-	-	-
10.1.83	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.1.84	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.1.85	STUDIO MEDICO COLLOQUI	3,00	15,49	1,10	2,40	2,64	5,87
10.1.86	STUDIO MEDICO COLLOQUI	3,00	20,67	1,10	2,40	2,64	7,83
10.1.87	WC	3,00	3,18	0,80	2,40	1,92	1,66
10.1.88	CORRIDOIO	2,70	26,28	2,00	2,40	4,80	5,48
10.1.89	FILTRO FUMO	2,70	27,95	-	-	-	-
10.1.90	CORRIDOIO	2,70	223,17	-	-	-	-
10.1.91	CORRIDOIO	2,70	108,83	-	-	-	-
PADIGLIONE 4 CRESPI							
4.1.1	SPOGLIATOIO PERS F	3,00	12,79	1,20	3,70	4,44	2,88
4.1.2	WC PERS	2,40	2,35	-	-	-	-
4.1.3	WC PERS	2,40	2,38	-	-	-	-
4.1.4	CORRIDOIO	2,70	6,47	-	-	-	-
4.1.5	SPOGLIATOIO PERS M	3,00	8,45	1,20	3,70	4,44	1,90
4.1.6	BAGNO ASSISTITO	3,00	14,48	1,20	3,70	4,44	3,26
4.1.7	ACCETTAZIONE SEGRETERIA	3,00	12,77	1,20	3,70	4,44	2,88
4.1.8	ATTESA	3,00	16,55	1,20	3,70	4,44	3,73
4.1.9	ANTI WC ESTERNI	2,40	2,25	-	-	-	-
4.1.10	WC M ESTERNI	2,40	1,87	-	-	-	-
4.1.11	WC F ESTERNI	3,00	4,35	-	-	-	-
4.1.12	CORRIDOIO	3,00	14,59	2,50	3,00	7,50	1,95
4.1.13	FILTRO FUMO	3,00	10,57	1,30	3,00	3,90	2,71

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
4.1.14	SBARCO ASCENSORE	3,00	12,47	-	-	-	-
4.1.15	SBARCO	3,00	7,23	1,30	3,00	3,90	1,85
4.1.16	LOCALE TECNICO	4,20	11,9	-	-	-	-
4.1.17	WCH	3,00	4,19	1,20	3,70	4,44	0,94
4.1.18	DEPOSITO ATTREZZATURA	2,70	4,75	-	-	-	-
4.1.19	DEGENZA 1 PL	3,00	15,38	1,20	3,70	4,44	3,46
4.1.20	DEGENZA 1 PL	3,00	16,66	1,20	3,70	4,44	3,75
4.1.21	WCH	3,00	4,29	1,20	3,70	4,44	0,97
4.1.22	WCH	2,40	4,19	-	-	-	-
4.1.23	DEGENZA 1 PL	3,00	18,31	1,20	3,70	4,44	4,12
4.1.24	DEGENZA 1 PL	3,00	17,03	1,20	3,70	4,44	3,84
4.1.25	WCH	3,00	6,44	0,70	2,20	1,54	4,18
4.1.26	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	6,76	-	-	-	-
4.1.27	CORRIDOIO	2,70	83,78	-	-	-	-
4.1.28	DEPOSITO PULITO	2,70	6,72	0,70	2,20	1,54	4,36
4.1.29	SPAZIO CAPOSALA	3,00	10,93	3,00	3,00	9,00	1,21
4.1.30	DEGENZA 1 PL	3,00	13,44	1,20	3,00	3,60	3,73
4.1.31	WC	3,00	2,65	-	-	-	-
4.1.32	WC	3,00	2,65	-	-	-	-
4.1.33	DEGENZA 1 PL	3,00	13,97	1,20	3,00	3,60	3,88
4.1.34	WC	3,00	2,65	-	-	-	-
4.1.35	DEGENZA 1 PL	3,00	19,3	1,20	3,00	3,60	5,36
4.1.36	DEGENZA 1 PL	3,00	15,14	1,20	3,00	3,60	4,21
4.1.37	WC	3,00	2,65	-	-	-	-
4.1.38	TERAPIA OCCUPAZIONALE	3,00	14,81	1,20	3,00	3,60	4,11
4.1.39	SOGGIORNO	3,00	17,37	1,20	3,00	3,60	4,83
4.1.40	COLLOQUI PSICHIATRICI	3,00	14,79	1,20	3,00	3,60	4,11
4.1.41	VISITA MEDICAZIONE	3,00	15,51	1,20	3,00	3,60	4,31
4.1.42	TISANERIA	3,00	13,81	1,20	3,00	3,60	3,84
4.1.43	LAVORO INFERMIERI	3,00	18,04	3,00	3,00	9,00	2,00
4.1.44	CORRIDOIO	2,70	9,21	-	-	-	-
4.1.45	CORRIDOIO	2,70	43,8	-	-	-	-
4.1.46	FILTRO FUMO	2,70	13,45	-	-	-	-
PADIGLIONE 5 RADIOLOGIA SUD							
5.1.1	COLLEGAMENTO GARDEN	-	107,45	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
5.1.2	HEALING GARDEN	-	390,05	-	-	-	-
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	5,67	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	3,55	-	-	-	-
10.K.3	CAVEDIO K3	-	3,79	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	3,90	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	3,55	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	4,29	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	47,67	-	-	-	-
10.VS.2	VANO SCALA VS2	-	40,08	-	-	-	-
10.VS.3	VANO SCALA VS3	-	48,21	-	-	-	-
4.VS.5	VANO SCALA VS5	-	26,74	-	-	-	-
5.VS.E	VANO SCALA ESTERNO	-	40,37	-	-	-	-

PIANO SECONDO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.2.1	DEPOSITO ATTREZZATURE	2,70	7,36	1,00	2,40	2,40	3,07
10.2.2	SALA ATTESA	3,00	21,51	6,25	2,40	15,00	1,43
10.2.3	WC F ESTERNI	2,40	3,63	-	-	-	-
10.2.4	ANTI WC ESTERNI	2,40	4,62	-	-	-	-
10.2.5	WC M ESTERNI	2,40	3,63	-	-	-	-
10.2.6	SALA RIUNIONI FAMILY ROOM	3,00	20,14	1,80	2,40	4,32	4,66
10.2.7	STUDIO COORDINATORE	3,00	20,77	1,80	2,40	4,32	4,81
10.2.8	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	5,88	-	-	-	-
10.2.9	SALA POLIFUNZIONALE	3,00	44,44	3,60	2,40	8,64	5,14
10.2.10	PRANZO	3,00	45,56	3,60	2,40	8,64	5,27
10.2.11	SOGGIORNO	3,00	46,1	3,60	2,40	8,64	5,34
10.2.12	DEGENZA 1 PL BARIATRICO	3,00	18,67	1,20	2,40	2,88	6,48
10.2.13	WCH	2,40	4,88	1,20	2,40	2,88	1,69
10.2.14	WCH	2,40	4,33	-	-	-	-
10.2.15	DEGENZA 1 PL BARIATRICO	3,00	20,38	1,20	2,40	2,88	7,08
10.2.16	FILTRO FUMO	3,00	14,88	1,20	2,40	2,88	5,17
10.2.17	DEGENZA 2 PL	3,00	20,15	1,20	2,40	2,88	7,00
10.2.18	WCH	2,40	4,88	1,20	2,40	2,88	1,69
10.2.19	WCH	2,40	4,33	-	-	-	-
10.2.20	DEGENZA 2 PL	3,00	19,53	1,20	2,40	2,88	6,78
10.2.21	WCH	2,40	5,31	1,20	2,40	2,88	1,84
10.2.22	DEPOSITO PULITO	2,70	5,95	-	-	-	-
10.2.23	DEGENZA 1+1 PL	3,00	19,06	1,20	2,40	2,88	6,62
10.2.24	WCH	2,40	3,64	-	-	-	-
10.2.25	DEGENZA 1 PL	3,00	16,82	1,80	2,40	4,32	3,89
10.2.26	DEGENZA 1 PL	3,00	16,98	1,80	2,40	4,32	3,93
10.2.27	WCH	2,40	3,76	-	-	-	-
10.2.28	WCH	2,40	3,73	-	-	-	-
10.2.29	DEGENZA 1 PL	3,00	14,41	1,80	2,40	4,32	3,34
10.2.30	FILTRO	2,40	2,39	-	-	-	-
10.2.31	FILTRO	2,40	2,42	-	-	-	-
10.2.32	DEGENZA 1 PL	3,00	14,62	1,80	2,40	4,32	3,38
10.2.33	WCH	2,40	3,85	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.2.34	WCH	2,40	3,73	-	-	-	-
10.2.35	DEGENZA 1 PL	3,00	16,96	1,80	2,40	4,32	3,93
10.2.36	DEGENZA 1 PL	3,00	16,6	1,80	2,40	4,32	3,84
10.2.37	WCH	2,40	3,76	-	-	-	-
10.2.38	DEPOSITO PRESIDI	2,70	3,92	-	-	-	-
10.2.39	WCH	2,40	4,09	-	-	-	-
10.2.40	DEGENZA 1 PL	3,00	15,28	1,80	2,40	4,32	3,54
10.2.41	DEGENZA 1 PL	3,00	15,28	1,80	2,40	4,32	3,54
10.2.42	WCH	2,40	4,09	-	-	-	-
10.2.43	CAPOSALA	3,00	24,1	1,80	2,40	4,32	5,58
10.2.44	STUDIO MEDICO	3,00	20,95	1,80	2,40	4,32	4,85
10.2.45	STUDIO MEDICO	3,00	26,22	8,05	2,40	19,32	1,36
10.2.46	DEPOSITO MATERIALE	2,70	9,26	1,00	2,40	2,40	3,86
10.2.47	CORRIDOIO	2,70	25,96	2,00	2,40	4,80	5,41
10.2.48	WC	3,00	3,18	0,80	2,40	1,92	1,66
10.2.49	STUDIO MEDICO	3,00	21,41	1,10	2,40	2,64	8,11
10.2.50	STUDIO MEDICO	3,00	15,68	1,10	2,40	2,64	5,94
10.2.51	FILTRO FUMO	2,70	26,35	-	-	-	-
10.2.52	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.2.53	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.2.54	LOCALE TECNICO	4,20	14,63	-	-	-	-
10.2.55	TERRAZZO FRUIBILE PROTETTO	3,00	17,74	6,20	2,40	14,88	1,19
10.2.56	LOCALE FUMO	3,00	13,84	1,50	2,20	3,30	4,19
10.2.57	BAGNO ASSISTITO	3,00	13,54	1,50	2,20	3,30	4,10
10.2.58	TERRAZZO FRUIBILE PROTETTO	3,00	18,03	6,20	2,40	14,88	1,21
10.2.59	DEGENZA 1 PL	3,00	16,55	2,05	2,40	4,92	3,36
10.2.60	WCH	2,40	3,54	-	-	-	-
10.2.61	DEGENZA 1 PL	3,00	17,88	1,30	2,40	3,12	5,73
10.2.63	WCH	2,40	4,06	-	-	-	-
10.2.64	WCH	2,40	4,22	-	-	-	-
10.2.65	DEGENZA 1 PL	3,00	18,73	1,30	2,40	3,12	6,00
10.2.66	DEGENZA 1+1 PL	3,00	27,26	1,55	2,40	3,72	7,33
10.2.67	WCH	2,40	3,89	-	-	-	-
10.2.68	WCH	2,40	4	-	-	-	-
10.2.69	DEGENZA 1+1 PL	3,00	24,24	1,55	2,40	3,72	6,52
10.2.70	DEGENZA 1 PL	3,00	22,18	1,55	2,40	3,72	5,96

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.2.71	WCH	2,40	3,84	-	-	-	-
10.2.72	LAVORO INFERMIERI	3,00	22,1	1,30	2,40	3,12	7,08
10.2.73	DE-ESCALATION ROOM	3,00	16,66	1,30	2,40	3,12	5,34
10.2.74	INFERMERIA VISITA	3,00	21,11	2,05	2,40	4,92	4,29
10.2.75	DEPOSITO FARMACI	2,70	8,28	-	-	-	-
10.2.76	STUDIO MEDICO	3,00	22,93	5,20	2,40	12,48	1,84
10.2.77	WC PERS	2,40	2,76	-	-	-	-
10.2.78	WC PERS	2,40	4,13	1,50	2,20	3,30	1,25
10.2.79	ANTI WC PERS	2,40	3,12	-	-	-	-
10.2.80	TISANERIA	3,00	15,91	2,25	2,20	4,95	3,21
10.2.81	STUDIO MEDICO	3,00	22,99	5,20	2,40	12,48	1,84
10.2.82	LOCALE TECNICO	4,20	14,54	-	-	-	-
10.2.83	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.2.84	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.2.85	STUDIO MEDICO COLLOQUI	3,00	15,49	1,10	2,40	2,64	5,87
10.2.86	STUDIO MEDICO COLLOQUI	3,00	20,67	1,10	2,40	2,64	7,83
10.2.87	WC	3,00	3,18	0,80	2,40	1,92	1,66
10.2.88	CORRIDOIO	2,70	26,28	2,00	2,40	4,80	5,48
10.2.89	FILTRO FUMO	2,70	27,95	-	-	-	-
10.2.90	CORRIDOIO	2,70	223,17	-	-	-	-
10.2.91	CORRIDOIO	2,70	108,82	-	-	-	-
PADIGLIONE 4 CRESPI							
4.2.1	SPOGLIATOIO PERS F	3,00	12,79	1,20	3,70	4,44	2,88
4.2.2	WC PERS	2,40	2,35	-	-	-	-
4.2.3	WC PERS	2,40	2,38	-	-	-	-
4.2.4	CORRIDOIO	2,70	6,07	-	-	-	-
4.2.5	CORRIDOIO	2,70	10,58	-	-	-	-
4.2.6	SPOGLIATOIO PERS M	3,00	8,45	1,20	3,70	4,44	1,90
4.2.7	CONTROLLO CONTAMINAZIONE	2,70	4,6	-	-	-	-
4.2.8	LAVORO MEDICI	3,00	10,92	1,20	3,70	4,44	2,46
4.2.9	CORRIDOIO	2,70	3,31	1,20	3,70	4,44	0,75
4.2.10	ATTESA FREDDA	3,00	16,55	-	-	-	-
4.2.11	ANTI WC ESTERNI	2,40	2,25	1,20	3,70	4,44	0,51
4.2.12	WC M ESTERNI	2,40	1,87	-	-	-	-
4.2.13	WC F ESTERNI	2,40	4,35	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
4.2.14	CORRIDOIO	3,00	11,54	-	-	-	-
4.2.15	FILTRO FUMO	3,00	6,93	2,50	3,00	7,50	0,92
4.2.16	SBARCO	2,70	11,89	1,20	3,00	3,60	3,30
4.2.17	SBARCO	3,00	5,04	-	-	-	-
4.2.18	LOCALE TECNICO	4,20	11,3	1,20	3,00	3,60	3,14
4.2.19	SOGGIORNO	3,00	22,95	-	-	-	-
4.2.20	BAGNO ASSISTITO	3,00	16,17	2,40	3,70	8,88	1,82
4.2.21	DEGENZA 2 PL	3,00	19,54	1,20	3,70	4,44	4,40
4.2.22	WCH	3,00	4,29	1,20	3,70	4,44	0,97
4.2.23	WCH	2,40	4,19	1,20	3,00	3,60	1,16
4.2.24	DEGENZA 2 PL	3,00	19,53	-	-	-	-
4.2.25	SPAZIO CAPOSALA	3,00	14,71	1,20	3,70	4,44	3,31
4.2.26	DEPOSITO PULITO	2,70	5,75	0,70	2,20	1,54	3,73
4.2.27	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	5,72	-	-	-	-
4.2.28	CORRIDOIO	2,70	65,51	-	-	-	-
4.2.29	DEGENZA 1+1 PL	3,00	15,16	-	-	-	-
4.2.30	WCH	2,70	4,07	1,20	3,00	3,60	1,13
4.2.31	WCH	3,00	4,49	-	-	-	-
4.2.32	DEGENZA 1+1 PL	3,00	16,08	1,20	3,70	4,44	3,62
4.2.33	VISITA MEDICAZIONE	3,00	17,64	1,20	3,00	3,60	4,90
4.2.34	TISANERIA	3,00	14,83	1,20	3,70	4,44	3,34
4.2.35	RIFIUTI SPORCO	2,70	6,16	1,20	3,00	3,60	1,71
4.2.36	CAMERA CALDA	3,00	7,2	-	-	-	-
4.2.37	SALA SOMMINISTRAZIONE	3,00	18,33	1,20	3,00	3,60	5,09
4.2.38	ATTESA CALDA	3,00	15,26	1,20	3,70	4,44	3,44
4.2.39	DEPOSITO ATTREZZATURA	2,70	4,85	1,20	3,00	3,60	1,35
4.2.40	ANTI WC CALDO	2,40	4,25	-	-	-	-
4.2.41	WC CALDO	3,00	3,65	-	-	-	-
4.2.42	LAVORO INFERMIERI	3,00	14,84	1,20	3,70	4,44	3,34
4.2.43	ACCETTAZIONE SEGRETERIA	3,00	8,84	1,20	3,00	3,60	2,46
4.2.43	CORRIDOIO	2,70	41,92	-	-	-	-
4.2.44	FILTRO FUMO	2,70	13,45	-	-	-	-
4.2.45	CORRIDOIO	2,70	65,51	-	-	-	-
PADIGLIONE 5 RADIOLOGIA SUD							
5.1.1	COLLEGAMENTO GARDEN	-	38,75	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	5,67	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	3,55	-	-	-	-
10.K.3	CAVEDIO K3	-	3,79	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	3,9	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	3,55	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	4,29	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	47,67	-	-	-	-
10.VS.2	VANO SCALA VS2	-	40,08	-	-	-	-
10.VS.3	VANO SCALA VS3	-	48,21	-	-	-	-
4.VS.5	VANO SCALA VS5	-	26,74	-	-	-	-
5.VS.E	VANO SCALA ESTERNO	-	41,73	-	-	-	-

PIANO TERZO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.3.1	DEPOSITO ATTREZZATURE	2,70	7,96	1,00	2,40	2,40	3,32
10.3.2	SALA ATTESA	3,00	40,61	6,25	2,40	15,00	2,71
10.3.3	ANTI WC ESTERNI	2,40	7,37	-	-	-	-
10.3.4	WC M ESTERNI	2,40	3,75	-	-	-	-
10.3.5	WC F ESTERNI	2,40	3,75	-	-	-	-
10.3.6	ACCETTAZIONE	3,00	24,8	1,40	2,40	3,36	7,38
10.3.7	SEGRETERIA BACK OFFICE	3,00	21,13	1,80	2,40	4,32	4,89
10.3.8	STUDIO MEDICO	3,00	20,77	1,80	2,40	4,32	4,81
10.3.9	AMBULATORIO	3,00	22,38	1,80	2,40	4,32	5,18
10.3.10	AMBULATORIO	3,00	19,17	1,80	2,40	4,32	4,44
10.3.11	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	7,3	-	-	-	-
10.3.12	AMBULATORIO	3,00	16,67	1,80	2,40	4,32	3,86
10.3.13	AMBULATORIO	3,00	16,9	1,80	2,40	4,32	3,91
10.3.14	DEPOSITO PULITO	2,70	7,34	-	-	-	-
10.3.15	AMBULATORIO	3,00	19,2	1,80	2,40	4,32	4,44
10.3.16	AMBULATORIO	3,00	22,05	1,80	2,40	4,32	5,10
10.3.17	AMBULATORIO	3,00	17,49	1,20	2,40	2,88	6,07
10.3.18	AMBULATORIO	3,00	19,22	1,20	2,40	2,88	6,67
10.3.19	AMBULATORIO	3,00	17,99	1,20	2,40	2,88	6,25
10.3.20	FILTRO FUMO	3,00	16,73	1,20	2,40	2,88	5,81
10.3.21	STANZA MAC 2 POSTI TECNICI	3,00	21,14	1,20	2,40	2,88	7,34
10.3.22	WCH	2,40	4,88	1,20	2,40	2,88	1,69
10.3.23	WCH	2,40	4,79	-	-	-	-
10.3.24	STANZA MAC 2 POSTI TECNICI	3,00	20,49	1,20	2,40	2,88	7,11
10.3.25	DEPOSITO MATERIALE	3,00	5,9	1,20	2,40	2,88	2,05
10.3.26	DEPOSITO PULITO	2,70	6,54	-	-	-	-
10.3.27	TISANERIA	3,00	20	1,20	2,40	2,88	6,94
10.3.28	WCH	2,40	3,64	-	-	-	-
10.3.29	SALONE MAC 4 POSTI TECNICI	3,00	33,07	3,60	2,40	8,64	3,83
10.3.30	SOGGIORNO	3,00	24,62	1,80	2,40	4,32	5,70
10.3.31	SALA INFORMATICA	3,00	21,25	1,80	2,40	4,32	4,92
10.3.32	DEPOSITO FARMACI	2,70	3,86	-	-	-	-
10.3.33	STUDIO MEDICO	3,00	16,37	1,80	2,40	4,32	3,79

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.3.34	STUDIO MEDICO	3,00	16,42	1,80	2,40	4,32	3,80
10.3.35	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	3,83	-	-	-	-
10.3.36	DEPOSITO ATTREZZATURA	2,70	6,46	-	-	-	-
10.3.37	STUDIO MEDICO	3,00	20,51	1,80	2,40	4,32	4,75
10.3.38	SEGRETERIA BACK OFFICE	3,00	21,01	1,80	2,40	4,32	4,86
10.3.39	ACCETTAZIONE	3,00	24,77	1,80	2,40	4,32	5,73
10.3.40	WC F ESTERNI	2,40	3,55	-	-	-	-
10.3.41	WC M ESTERNI	2,40	3,55	-	-	-	-
10.3.42	ANTI WC ESTERNI	2,40	7,37	-	-	-	-
10.3.43	SALA ATTESA	3,00	35,43	9,85	2,40	23,64	1,50
10.3.44	DEPOSITO MATERIALE	2,70	4,56	0,70	2,40	1,68	2,71
10.3.45	CORRIDOIO	2,70	26,27	-	-	-	-
10.3.46	DEPOSITO MATERIALE	3,00	3,18	0,80	2,40	1,92	1,66
10.3.47	SALA RIUNIONI	3,00	21,41	1,10	2,40	2,64	8,11
10.3.48	STUDIO MEDICO	3,00	15,68	1,10	2,40	2,64	5,94
10.3.49	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.3.50	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.3.51	LOCALE TECNICO	4,20	14,63	-	-	-	-
10.3.52	BAGNO ASSISTITO	3,00	15,8	3,75	2,20	8,25	1,92
10.3.53	ANTI WC PERS	2,40	3,25	-	-	-	-
10.3.54	WC PERS	2,40	4,13	2,25	2,20	4,95	0,83
10.3.55	WC PERS	2,40	2,93	0,75	2,20	1,65	1,78
10.3.56	LOCALE FUMO	3,00	20,48	3,55	2,20	7,81	2,62
10.3.57	LAVORO INFERMIERI	3,00	23,81	1,30	2,40	3,12	7,63
10.3.58	AMBULATORIO VISITE	3,00	24,4	1,30	2,40	3,12	7,82
10.3.59	STUDIO MEDICO	3,00	30,41	1,55	2,40	3,72	8,17
10.3.60	TISANERIA	3,00	27,84	1,55	2,40	3,72	7,48
10.3.61	STUDIO MEDICO	3,00	30,56	1,55	2,40	3,72	8,22
10.3.62	AMBULATORIO FAMIGLIE	3,00	25,99	1,30	2,40	3,12	8,33
10.3.63	AMBULATORIO	3,00	21,14	1,30	2,40	3,12	6,78
10.3.64	AMBULATORIO	3,00	25,79	1,30	2,40	3,12	8,27
10.3.65	WC PERS	2,40	2,93	0,75	2,20	1,65	1,78
10.3.66	WC PERS	2,40	4,13	2,25	2,20	4,95	0,83
10.3.67	ANTI WC PERS	2,40	3,25	-	-	-	-
10.3.68	LAVORO INFERMIERI	3,00	16,23	3,75	2,20	8,25	1,97
10.3.69	LOCALE TECNICO	4,20	14,54	-	-	-	-

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.3.70	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.3.71	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.3.72	SALA RIUNIONI	3,00	37,02	2,20	2,40	5,28	7,01
10.3.73	DEPOSITO MATERIALE	2,70	3,06	0,80	2,40	1,92	1,59
10.3.74	CORRIDOIO	2,70	26,3	-	-	-	-
10.3.75	FILTRO FUMO	2,70	26,62	-	-	-	-
10.3.76	CORRIDOIO	2,70	186,86	-	-	-	-
10.3.77	CORRIDOIO	2,70	164,03	-	-	-	-
10.3.78	FILTRO FUMO	2,70	26,41	-	-	-	-
10.3.79	DEPOSITO ATTREZZATURA	2,70	6,54	-	-	-	-
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	6,3	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	3,55	-	-	-	-
10.K.3	CAVEDIO K3	-	3,79	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	3,9	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	3,55	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	6,46	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	47,67	-	-	-	-
10.VS.2	VANO SCALA VS2	-	40,08	-	-	-	-
10.VS.3	VANO SCALA VS3	-	47,67	-	-	-	-

PIANO QUARTO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.4.1	DEPOSITO ATTREZZATURE	2,70	8,12	1,00	2,40	2,40	3,38
10.4.2	SALA ATTESA	3,00	28,9	6,25	2,40	15,00	1,93
10.4.3	ANTI WC ESTERNI	2,40	7,37	-	-	-	-
10.4.4	WC M ESTERNI	2,40	3,55	-	-	-	-
10.4.5	WC F ESTERNI	2,40	3,55	-	-	-	-
10.4.6	ACCETTAZIONE	3,00	22,45	1,40	2,40	3,36	6,68
10.4.7	SEGRETERIA BACK OFFICE	3,00	20,91	1,80	2,40	4,32	4,84
10.4.8	STUDIO MEDICO	3,00	21,51	1,80	2,40	4,32	4,98
10.4.9	DEPOSITO ATTREZZATURA	2,70	6,86	-	-	-	-
10.4.10	STUDIO MEDICO	3,00	23,34	1,80	2,40	4,32	5,40
10.4.11	STUDIO MEDICO	3,00	19,17	1,80	2,40	4,32	4,44
10.4.12	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	7,3	-	-	-	-
10.4.13	STUDIO MEDICO	3,00	16,67	1,80	2,40	4,32	3,86
10.4.14	STUDIO MEDICO	3,00	16,9	1,80	2,40	4,32	3,91
10.4.15	DEPOSITO PULITO	2,70	7,34	-	-	-	-
10.4.16	STUDIO MEDICO	3,00	19,2	1,80	2,40	4,32	4,44
10.4.17	STUDIO MEDICO	3,00	22,05	1,80	2,40	4,32	5,10
10.4.19	SPOGLIATOIO PERS M	3,00	36,84	2,40	2,40	5,76	6,40
10.4.20	WCH PERS	3,00	4,98	1,20	2,40	2,88	1,73
10.4.21	DOCCE	2,40	2,36	-	-	-	-
10.4.22	ANTI WC PERS	2,40	3,55	-	-	-	-
10.4.23	WC PERS	2,40	1,75	-	-	-	-
10.4.24	WC PERS	2,40	1,75	-	-	-	-
10.4.25	FILTRO FUMO	3,00	16,68	1,20	2,40	2,88	5,79
10.4.26	STUDIO MEDICO	3,00	19,38	1,20	2,40	2,88	6,73
10.4.27	STUDIO MEDICO	3,00	16,75	1,20	2,40	2,88	5,82
10.4.28	STUDIO MEDICO	3,00	19,38	1,20	2,40	2,88	6,73
10.4.29	STUDIO MEDICO	3,00	16,49	1,20	2,40	2,88	5,73
10.4.30	STUDIO MEDICO	3,00	18,59	1,20	2,40	2,88	6,45
10.4.31	STUDIO MEDICO	3,00	22,05	1,80	2,40	4,32	5,10
10.4.32	STUDIO MEDICO	3,00	19,2	1,80	2,40	4,32	4,44
10.4.33	STUDIO MEDICO	3,00	16,9	1,80	2,40	4,32	3,91
10.4.34	STUDIO MEDICO	3,00	16,64	1,80	2,40	4,32	3,85

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.4.35	DEPOSITO PULITO	2,70	7,3	-	-	-	-
10.4.36	STUDIO MEDICO	3,00	19,17	1,80	2,40	4,32	4,44
10.4.37	STUDIO MEDICO	3,00	22,38	1,80	2,40	4,32	5,18
10.4.38	DEPOSITO ATTREZZATURA	2,70	6,74	-	-	-	-
10.4.39	STUDIO MEDICO	3,00	21,32	1,80	2,40	4,32	4,94
10.4.40	SEGRETERIA BACK OFFICE	3,00	22,05	1,80	2,40	4,32	5,10
10.4.41	ACCETTAZIONE	3,00	19,87	1,40	2,40	3,36	5,91
10.4.42	WC M ESTERNI	2,40	3,55	-	-	-	-
10.4.43	WC F ESTERNI	2,40	3,55	-	-	-	-
10.4.44	ANTI WC ESTERNI	2,40	7,37	-	-	-	-
10.4.45	SALA ATTESA	3,00	33,76	6,25	2,40	15,00	2,25
10.4.46	DEPOSITO MATERIALE	2,70	3,88	0,80	2,40	1,92	2,02
10.4.47	CORRIDOIO	2,70	26,34				
10.4.48	DEPOSITO MATERIALE	3,00	3,18	0,80	2,40	1,92	1,66
10.4.49	SALA RIUNIONI	3,00	21,41	1,10	2,40	2,64	8,11
10.4.50	STUDIO MEDICO	3,00	15,68	1,10	2,40	2,64	5,94
10.4.51	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.4.52	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.4.53	LOCALE TECNICO	4,20	15,64	-	-	-	-
10.4.54	TISANERIA RELAX	3,00	16,1	2,25	2,20	4,95	3,25
10.4.55	ANTI WC PERS	2,40	3,25	-	-	-	-
10.4.56	WC PERS	2,40	2,93	0,75	2,20	1,65	1,78
10.4.57	WC PERS	2,40	4,13	2,25	2,20	4,95	0,83
10.4.58	STUDIO NEUROLOGICO	3,00	28,76	3,55	2,20	7,81	3,68
10.4.59	LOCALE LAVORO (7PP)	3,00	42,57	2,60	2,40	6,24	6,82
10.4.60	REFERTAZIONE	3,00	30,51	1,55	2,40	3,72	8,20
10.4.61	LAVORO MEDICI	3,00	27,84	1,55	2,40	3,72	7,48
10.4.62	SALA RIUNIONI	3,00	30,56	1,55	2,40	3,72	8,22
10.4.63	WC PERS	2,40	2,02	-	-	-	-
10.4.64	WC PERS	2,40	2,02	-	-	-	-
10.4.65	ANTI WC PERS	2,40	4,39	-	-	-	-
10.4.66	DOCCE	2,40	2,6	-	-	-	-
10.4.67	WCH PERS	3,00	5,6	1,30	2,40	3,12	1,79
10.4.68	SPOGLIATOIO PERS F	3,00	51,68	4,85	2,20	10,67	4,84
10.4.69	WC PERS	2,40	2,93	0,75	2,20	1,65	1,78
10.4.70	WC PERS	2,40	4,13	2,25	2,20	4,95	0,83

LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
10.4.71	ANTI WC PERS	2,40	3,25	-	-	-	-
10.4.72	TISANERIA RELAX	3,00	16,23	3,75	2,20	8,25	1,97
10.4.73	LOCALE TECNICO	4,20	14,54	-	-	-	-
10.4.74	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.4.75	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,25	-	-	-	-
10.4.76	SALA RIUNIONI	3,00	37,02	2,20	2,40	5,28	7,01
10.4.77	DEPOSITO MATERIALE	2,70	3,06	0,80	2,40	1,92	1,59
10.4.78	CORRIDOIO	2,70	26,3	-	-	-	-
10.4.79	FILTRO FUMO	2,70	26,62	-	-	-	-
10.4.80	CORRIDOIO	2,70	110,55	-	-	-	-
10.4.81	CORRIDOIO	2,70	27,21	-	-	-	-
10.4.82	CORRIDOIO	2,70	203,75	-	-	-	-
10.4.83	FILTRO FUMO	2,70	26,31	-	-	-	-
10.4.84	DEPOSITO SPORCO VUOTATOIO/LAVAP	2,70	7,34	-	-	-	-
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	6,3	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	3,55	-	-	-	-
10.K.3	CAVEDIO K3	-	3,79	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	3,9	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	3,55	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	7,14	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	47,67	-	-	-	-
10.VS.3	VANO SCALA VS3	-	47,67	-	-	-	-

PIANO QUINTO							
LOCALE				SERRAMENTO		RAPPORTO ILLUMINANTE	
NUMERO	NOME	H [m]	SUP [mq]	LARGHEZZA [m]	ALTEZZA [m]	SUPERFICIE [m]	RAPPORTO
PADIGLIONE 10 CARATI							
10.5.1	FILTRO FUMO	2,70	25,50	-	-	-	-
10.5.2	CORRIDOIO	2,70	26,15	-	-	-	-
10.5.3	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,14	-	-	-	-
10.5.4	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,73	-	-	-	-
10.5.5	LOCALE TECNICO	4,20	13,49	-	-	-	-
10.5.6	FILTRO FUMO	3,00	26,43	-	-	-	-
10.5.7	CORRIDOIO	2,70	51,68	-	-	-	-
10.5.8	CORRIDOIO	2,70	25,23	-	-	-	-
10.5.9	LOCALE TECNICO	4,20	15,14	-	-	-	-
10.5.10	SBARCO ASCENSORE	2,70	6,84	-	-	-	-
10.5.11	SBARCO ASCENSORE	2,70	7,26	-	-	-	-
10.5.12	FILTRO FUMO	2,70	25,40	-	-	-	-
ELEMENTI DISTRIBUTIVI E TECNICI							
10.K.1	CAVEDIO K1	-	6,35	-	-	-	-
10.K.2	CAVEDIO K2	-	3,55	-	-	-	-
10.K.3	CAVEDIO K3	-	3,79	-	-	-	-
10.K.4	CAVEDIO K4	-	3,9	-	-	-	-
10.K.5	CAVEDIO K5	-	3,55	-	-	-	-
10.K.6	CAVEDIO K6	-	7,17	-	-	-	-
10.VS.1	VANO SCALA VS1	-	47,67	-	-	-	-
10.VS.2	VANO SCALA VS2	-	39,60	-	-	-	-